

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-15

Kryo 15

1 Bidon de 5 litros

N.º de pedido: LZB 133

Características de rendimiento

- Mezcla de agua y glicol para una protección fiable y duradera contra las heladas y la corrosión
- Fluido de control de temperatura a base de etilenglicol con alta capacidad calorífica para circuitos abiertos de control de temperatura.
- La protección anticorrosión no contiene boratos, fosfatos, nitritos, aminas, silicatos ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y reprotóxicas).
- Conformidad con los reglamentos REACH y RoHs



Características técnicas

Caracterización química	Mezcla de: agua, etilenglicol e inhibidores de corrosión
Viscosidad, cinemática a 20 °C	2,91 mm ² /s
Densidad a 20 °C	1.051 kg/m ³
Punto de fluidez	-29 °C
Color/aspecto	Amarillo claro
Incompatibilidad del material	Componentes galvanizados, materiales de sellado de elastómeros de poliuretano (PU), PVC blando y resinas de fenol-formaldehído
Solubilidad en agua	Totalmente soluble

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-15

Kryo 15

1 Bidon de 5 litros

N.º de pedido: LZB 133

Temperatura °C	Viscosidad cinemática mm ² /s	Densidad kg/m ³	Capacidad calorífica específica kJ/kgK	Conductividad térmica W/mK
-14	11,9	1.067	3,470	0,438
-4	7,2	1.063	3,490	0,440
6	4,7	1.058	3,510	0,442
16	3,3	1.053	3,540	0,444
26	2,4	1.048	3,560	0,446
36	1,8	1.043	3,590	0,447
46	1,4	1.037	3,610	0,448
56	1,2	1.031	3,640	0,449
66	1,0	1.024	3,660	0,450
76	0,8	1.018	3,690	0,451
86	0,7	1.011	3,720	0,451
96	0,6	1.004	3,750	0,451
106	0,5	997	3,780	0,452
116	0,5	990	3,800	0,452
126	0,4	982	3,840	0,451
136	0,4	974	3,870	0,451

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

Accesorios de serie

- Grifo de salida y de dosificación para recipiente de plástico

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-15

Kryo 15

1 Bidon de 5 litros

N.º de pedido: LZB 133

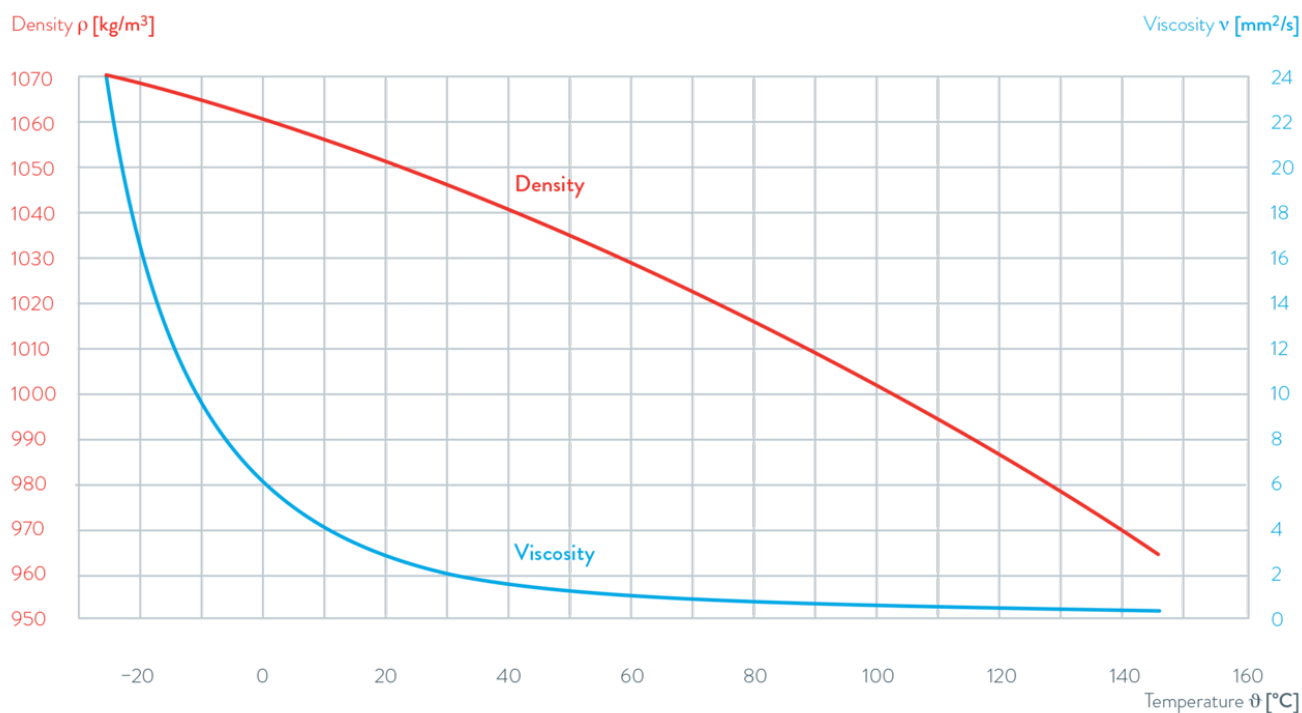

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-15

Kryo 15

1 Bidon de 5 litros

N.º de pedido: LZB 133

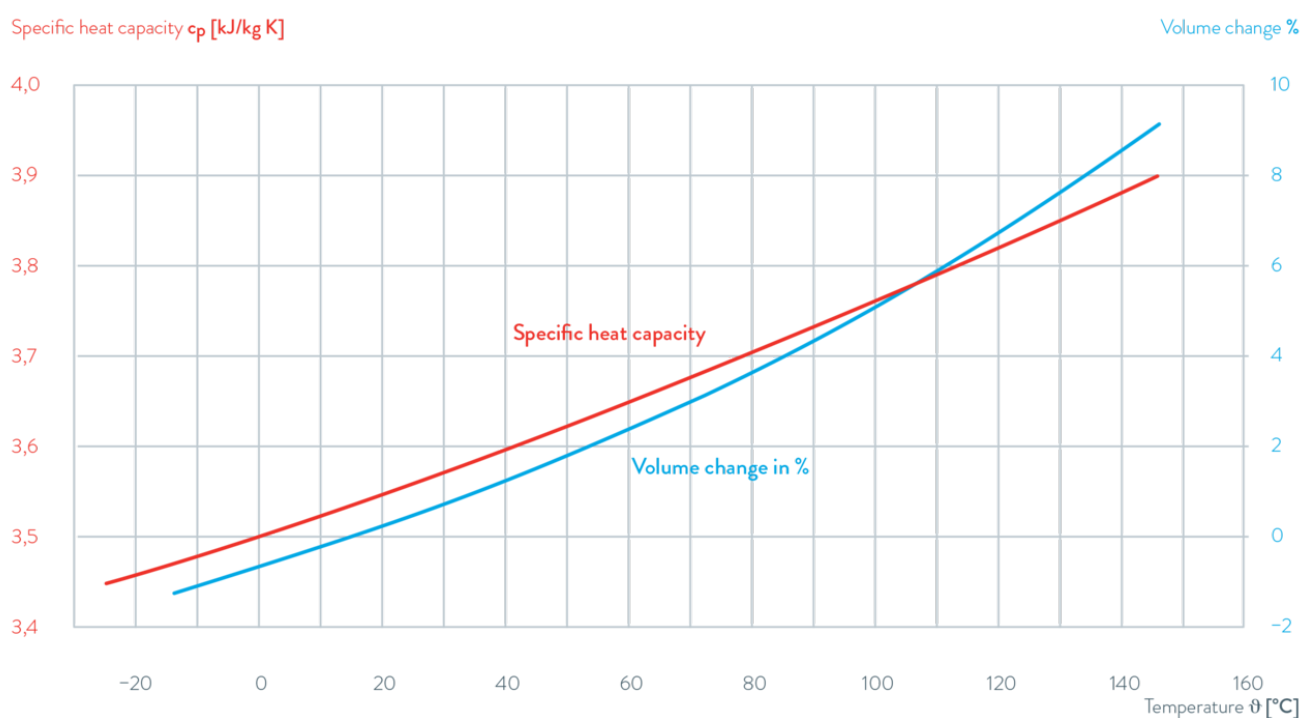

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser