

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-24

Kryo 15

1 bidon de 20 litres

Numéro d'article: LZB 333

Caractéristiques

- Mélange eau-glycol pour une protection fiable et durable contre le gel et la corrosion
- Liquide caloporteur à base d'éthylène glycol avec une capacité thermique élevée pour circuits de thermostatisation ouverts ou fermés
- La protection anticorrosion est exempte de borates, de phosphates, de nitrites, d'amines, de silicates et de substances CMR (cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction).
- REACH et RoHs conforme



Données techniques

Caractéristiques chimiques
Plage de température pour système ouvert
Plage de température pour système fermé
Viscosité cinématique à 20°C
Densité à 20°C
Point d'écoulement
Coloris/Appearance
Incompatibilité matérielle
Solubilité dans l'eau

Mélange composé d'eau, d'éthylène glycol et d'inhibiteurs de corrosion
-20 ... 90 °C
Utilisation non autorisée
2,91 mm ² /s
1.051 kg/m ³
-29 °C
Jaune clair
Composants galvanisés, matériaux d'étanchéité à base d'élastomères de polyuréthane (PU), de PVC souple et de résines phénol-formaldéhyde
Entièrement soluble

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-24

Kryo 15

1 bidon de 20 litres

Numéro d'article: LZB 333

Température °C	Viscosité cinématique mm ² /s	Densité kg/m ³	Capacité thermique spécifique kJ/kgK	Conductivité thermique W/mK
-14	11,9	1.067	3,470	0,438
-4	7,2	1.063	3,490	0,440
6	4,7	1.058	3,510	0,442
16	3,3	1.053	3,540	0,444
26	2,4	1.048	3,560	0,446
36	1,8	1.043	3,590	0,447
46	1,4	1.037	3,610	0,448
56	1,2	1.031	3,640	0,449
66	1,0	1.024	3,660	0,450
76	0,8	1.018	3,690	0,451
86	0,7	1.011	3,720	0,451
96	0,6	1.004	3,750	0,451
106	0,5	997	3,780	0,452
116	0,5	990	3,800	0,452
126	0,4	982	3,840	0,451
136	0,4	974	3,870	0,451

Réserve de modifications techniques

Accessoires de série

- Robinet de vidange et de dosage pour récipients en plastique

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-24

Kryo 15

1 bidon de 20 litres

Numéro d'article: LZB 333

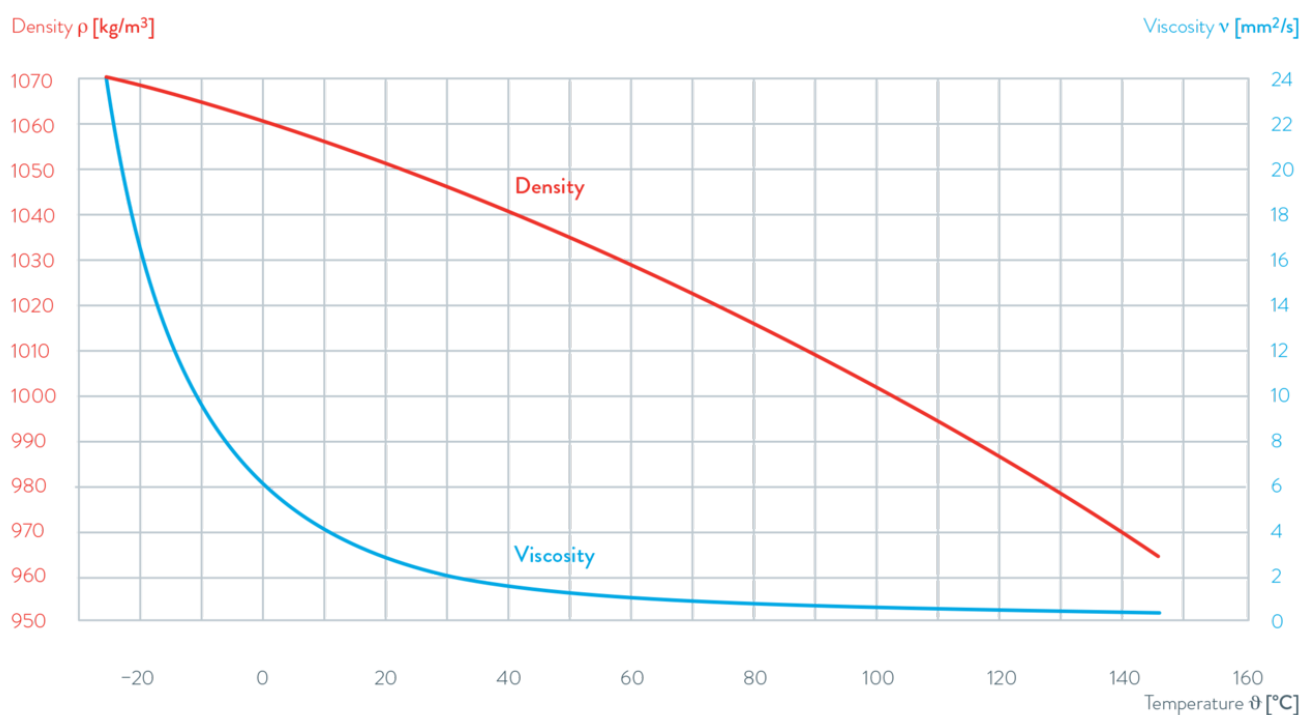

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse


FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-06-24

Kryo 15

1 bidon de 20 litres

Numéro d'article: LZB 333

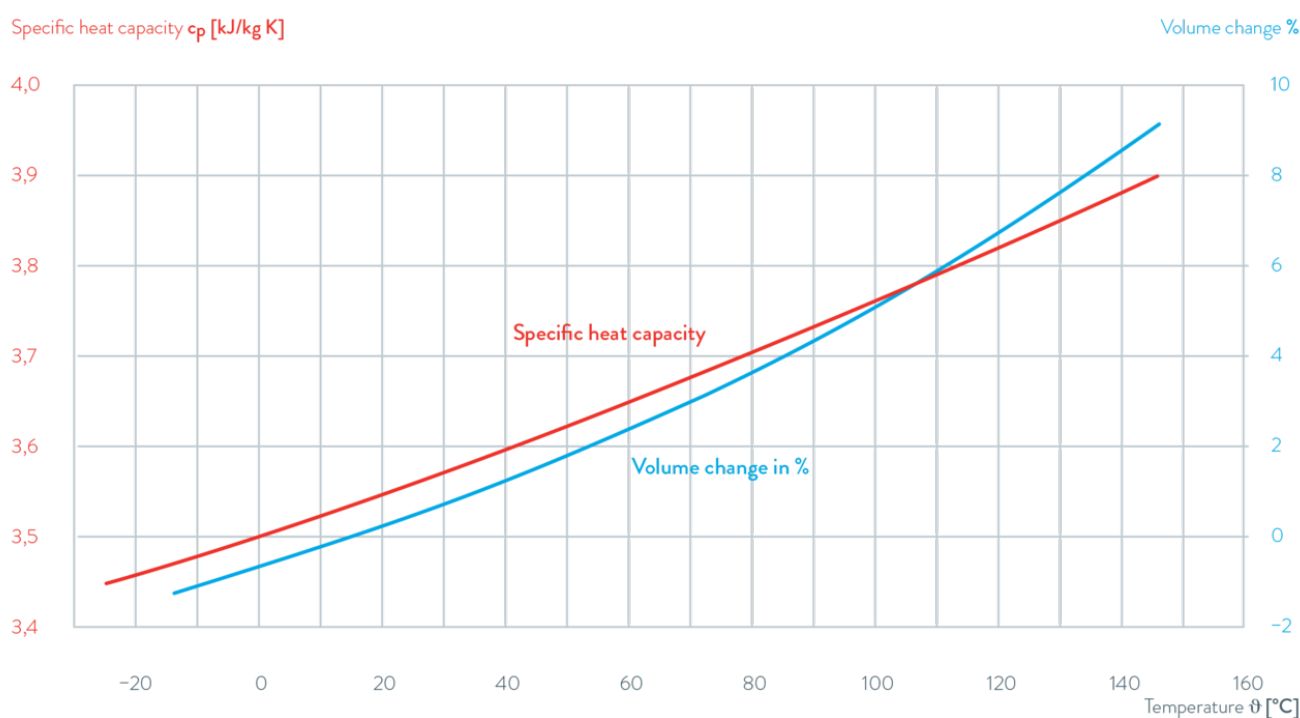

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser