

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-22

LAUDA Ultracool UC 65 Circulation chiller
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004591

Features

- Highly efficient industrial chiller
- Operation possible via web server
- Temperature control is achieved via a PID controller.
- Industrial block pump with high pressure and high flow rate
- Integrated water filter
- Integrated Ethernet interface
- Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
- Meeting the energy efficiency requirements of the EcoDesign directive 2009/125/EC
- Utilizes natural refrigerants



Working temperature min.
-10 °C



Working temperature max.
35 °C

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-22

LAUDA Ultracool UC 65 Circulation chiller
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004591

Technical Features

Working temperature range	-10 ... 35 °C
Ambient temperature range	-20 ... 50 °C
Temperature stability	0.5 ± K
Filling volume max.	125 L
Pump Pressure max.	5,0 bar (50 Hz), 7,2 bar (60 Hz)
Pump Pressure nominal	3.3 bar (50 Hz); 5.7 bar (60 Hz)
Pump flow rate max. (pressure)	250 L/min (50 Hz); 300 L/min (60 Hz)
Pump flow rate nominal	196 L/min
In / Outlet connection thread (inside)	Rp 1 1/2
Overall dimensions (WxDxH)	1040 x 1435 x 1890 mm
Weight	444 kg
Noise level	69.5 dB(A)
Refrigerant stage 1	R-290 (GWP 3); 1.850 kg; 0.0 t CO ₂ -eq
Minimum room size, depending on the refrigerant	244,2 m ³
SEPR	5.51
Power supply	400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Power plug	---

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-22

LAUDA Ultracool UC 65 Circulation chiller
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004591

Temperature	Cooling Capacity 50 Hz	Cooling Capacity 60 Hz
25 °C	95.5 kW	95.5 kW
20 °C	86 kW	86 kW
15 °C	77.2 kW	77.2 kW
10 °C	67.9 kW	67.9 kW
5 °C	58.5 kW	58.5 kW
0 °C	49.1 kW	49.1 kW
-5 °C	41.5 kW	41.5 kW
-10 °C	34.7 kW	34.7 kW

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-22

LAUDA Ultracool UC 65 Circulation chiller
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Part Number: L004591

PUMP CHARACTERISTIC Heat transfer liquid: Water

Pressure bar

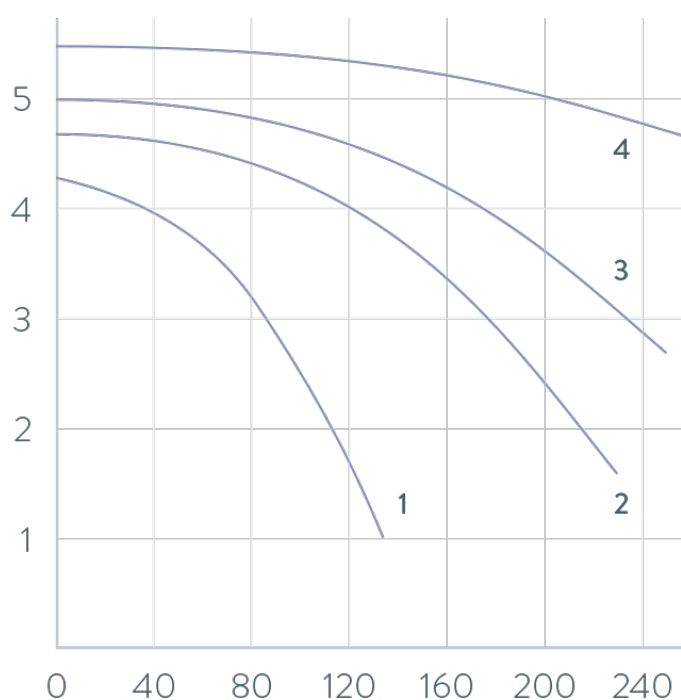

- 4 UC 80, UC 100
- 3 UC 65
- 2 UC 50
- 1 UC 8, UC 14, UC 24

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser